
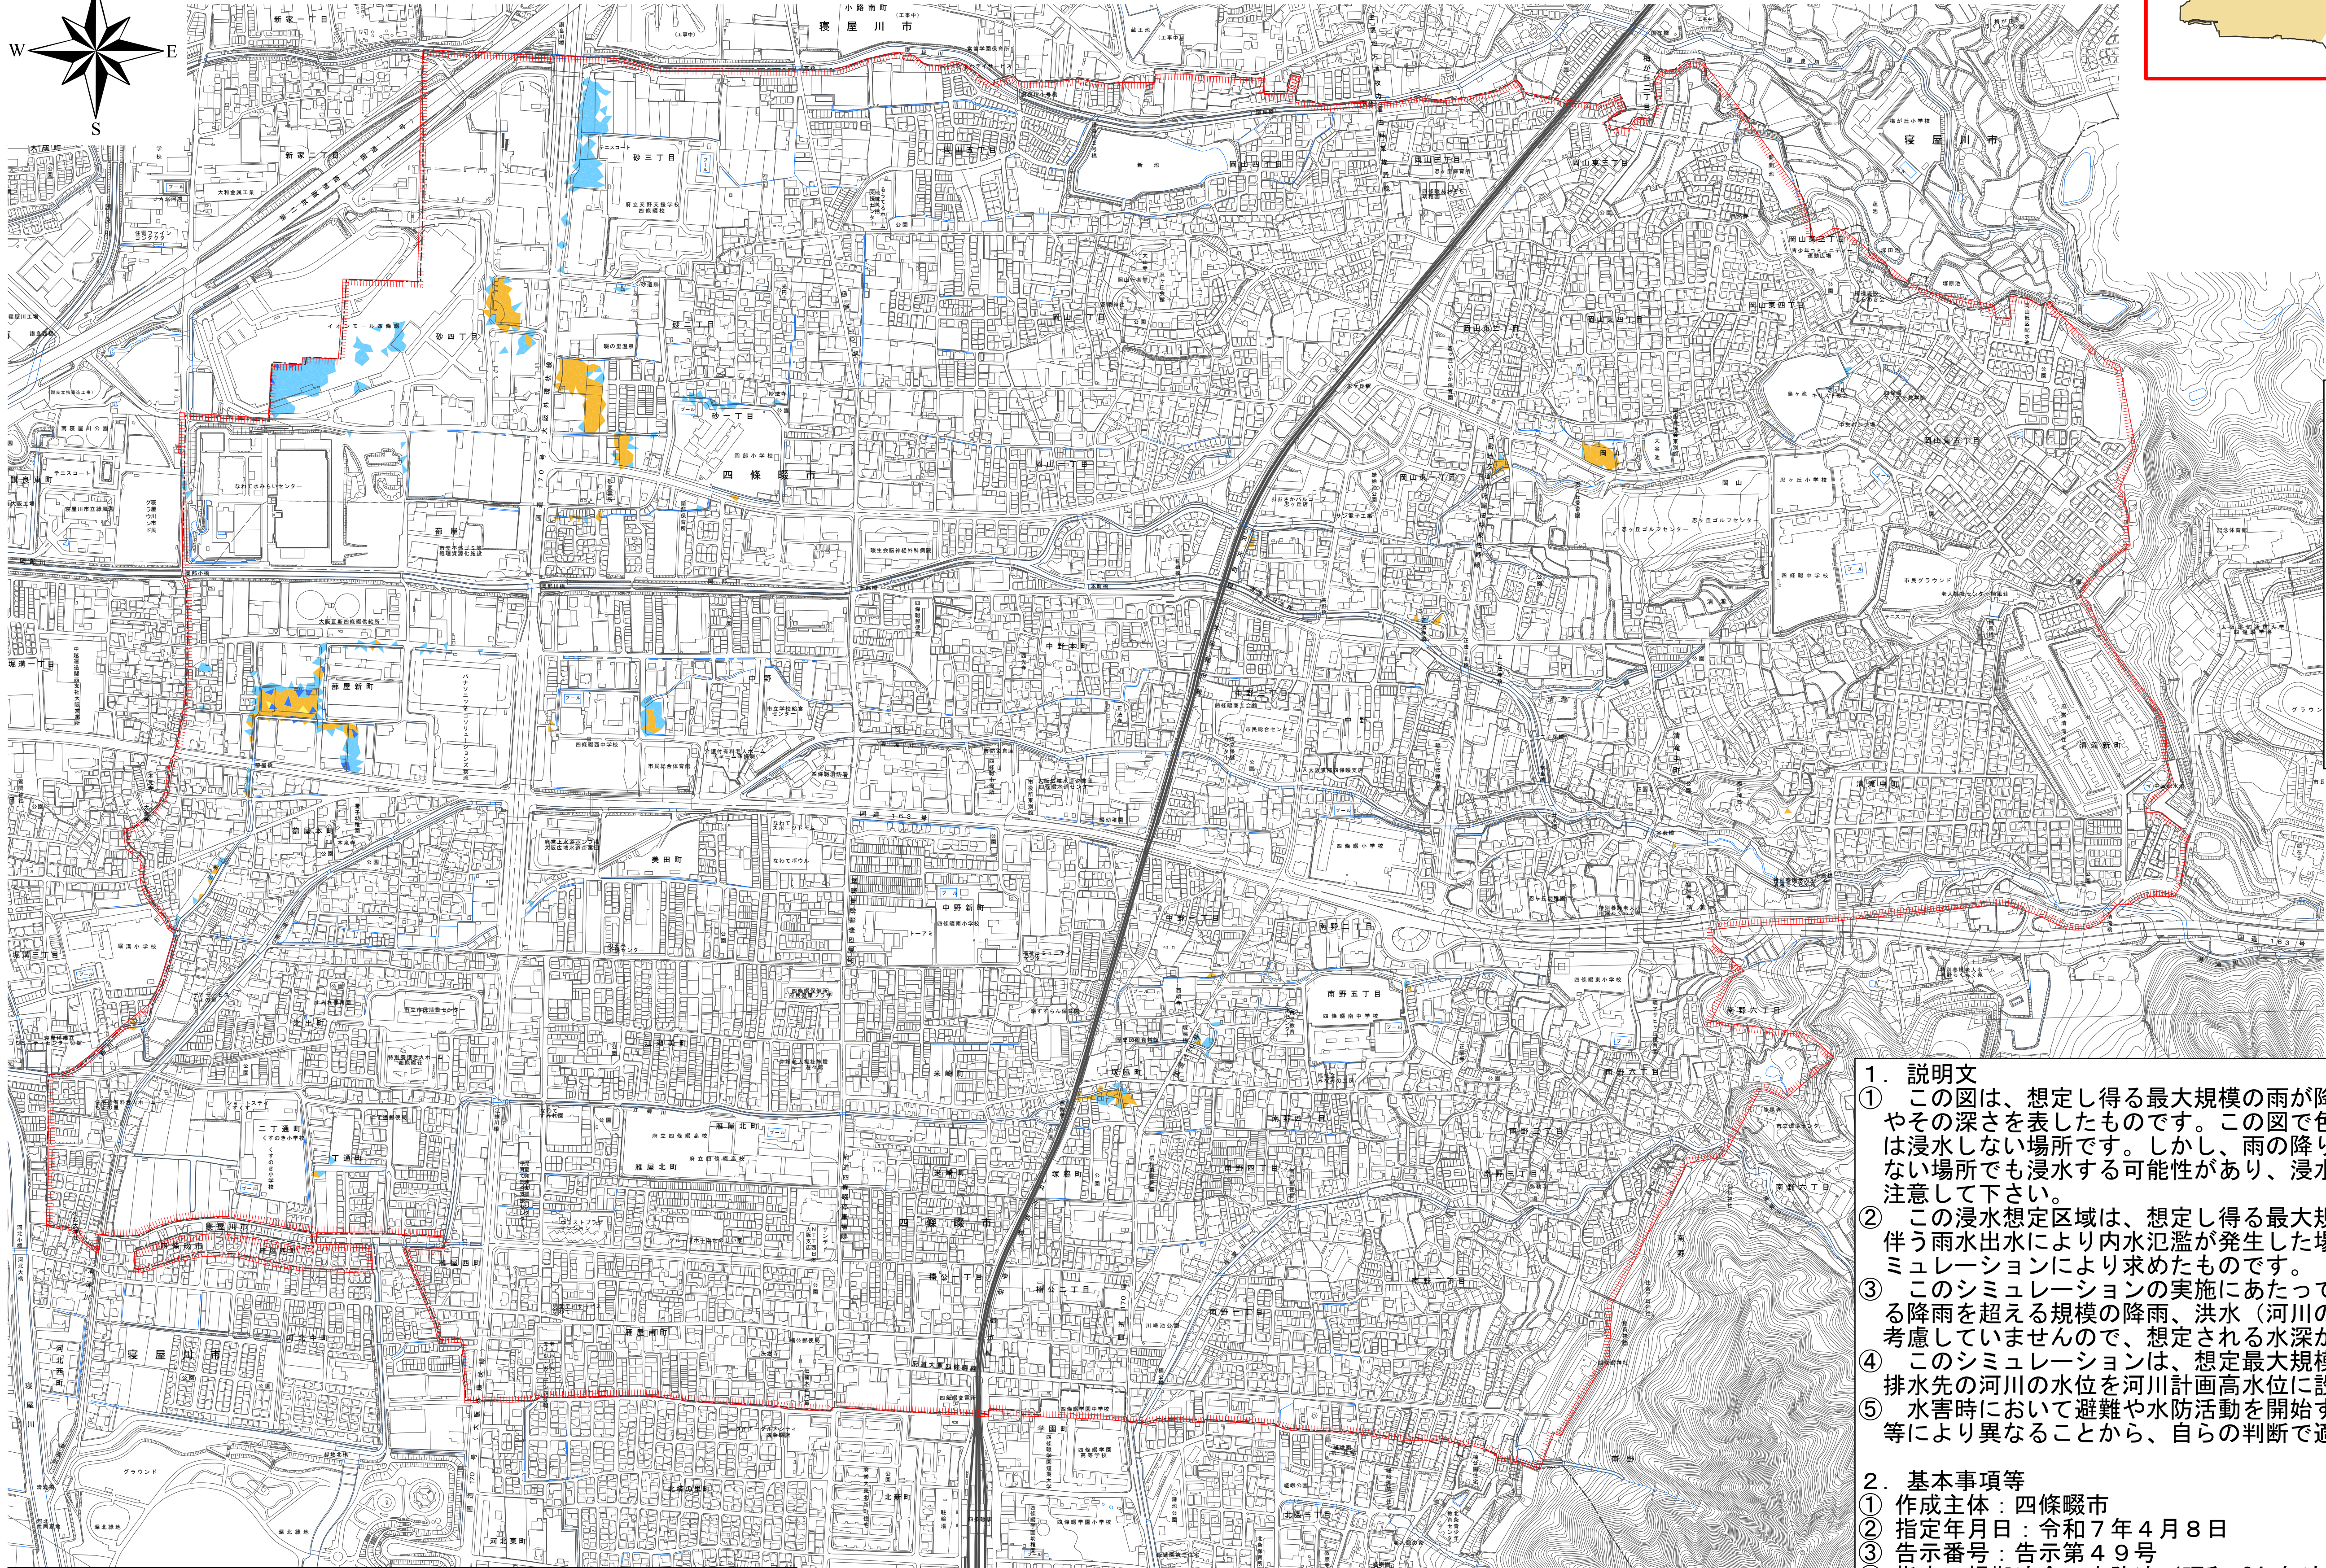
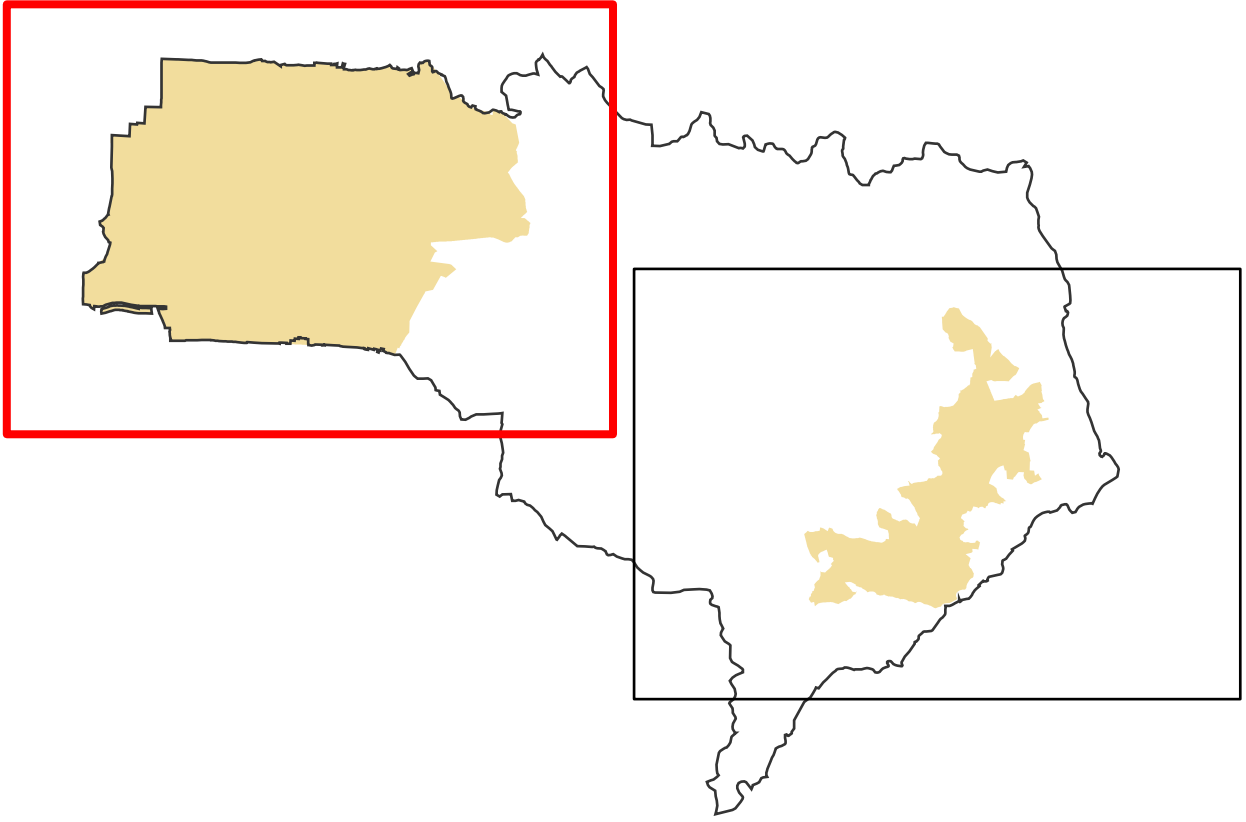


四條畷市 雨水出水浸水想定区域図【浸水継続時間】
(水防法第14条の2に基づく浸水想定区域図)

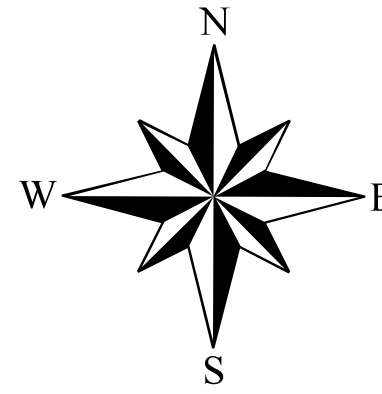

凡例

浸水継続時間

- 12時間未満
- 12時間 ～ 24時間未満
- 24時間 ～ 48時間未満
- 48時間以上

- 市町村界
- シミュレーション対象区域

1. 説明文
① この図は、想定し得る最大規模の雨が降った場合に浸水が想定される範囲やその深さを表したものです。この図で色がついていない場所は、計算上では浸水しない場所です。しかし、雨の降り方によってはこの図に示されていない場所でも浸水する可能性があり、浸水深も深くなる場合がありますので注意して下さい。
② この浸水想定区域は、想定し得る最大規模の降雨（1時間降水量147mm）に伴う雨水出水により内水氾濫が発生した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより求めたものです。
③ このシミュレーションの実施にあたっては、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、洪水（河川の破堤または越水による氾濫等）を考慮していませんので、想定される水深が実際と異なる場合があります。
④ このシミュレーションは、想定最大規模降雨による浸水を想定するため、排水先の河川の水位を河川計画高水位に設定しています。
⑤ 水害時において避難や水防活動を開始するタイミングは、お住まいの状況等により異なることから、自らの判断で適切に行動してください。

2. 基本事項等
① 作成主体：四條畷市
② 指定年月日：令和7年4月8日
③ 告示番号：告示第49号
④ 指定の根拠法令：水防法（昭和24年法律第193号）第14条の2第2項
⑤ 対象となる排水区：四條畷市寝屋川北部流域関連公共下水道事業計画の区域のうち浸水が想定される区域（着色部）
⑥ 指定の前提となる降雨：流域全体に総雨量174.5mm、ピーク時の1時間に147.0mmの降雨

A1用紙 縮尺 1:5,000、A3用紙 縮尺 1:10,000

